


В ряде случаев сложных инженерных систем зданий необходима интеграция со сложным инженерным оборудованием. В таком случае необходима разработка дополнительной программы обмена данными с оборудованием и сопряжение алгоритмов работы общей системы автоматике с данным оборудованием. Для ряда случаев есть уже готовые решения реализованные на различных объектах:

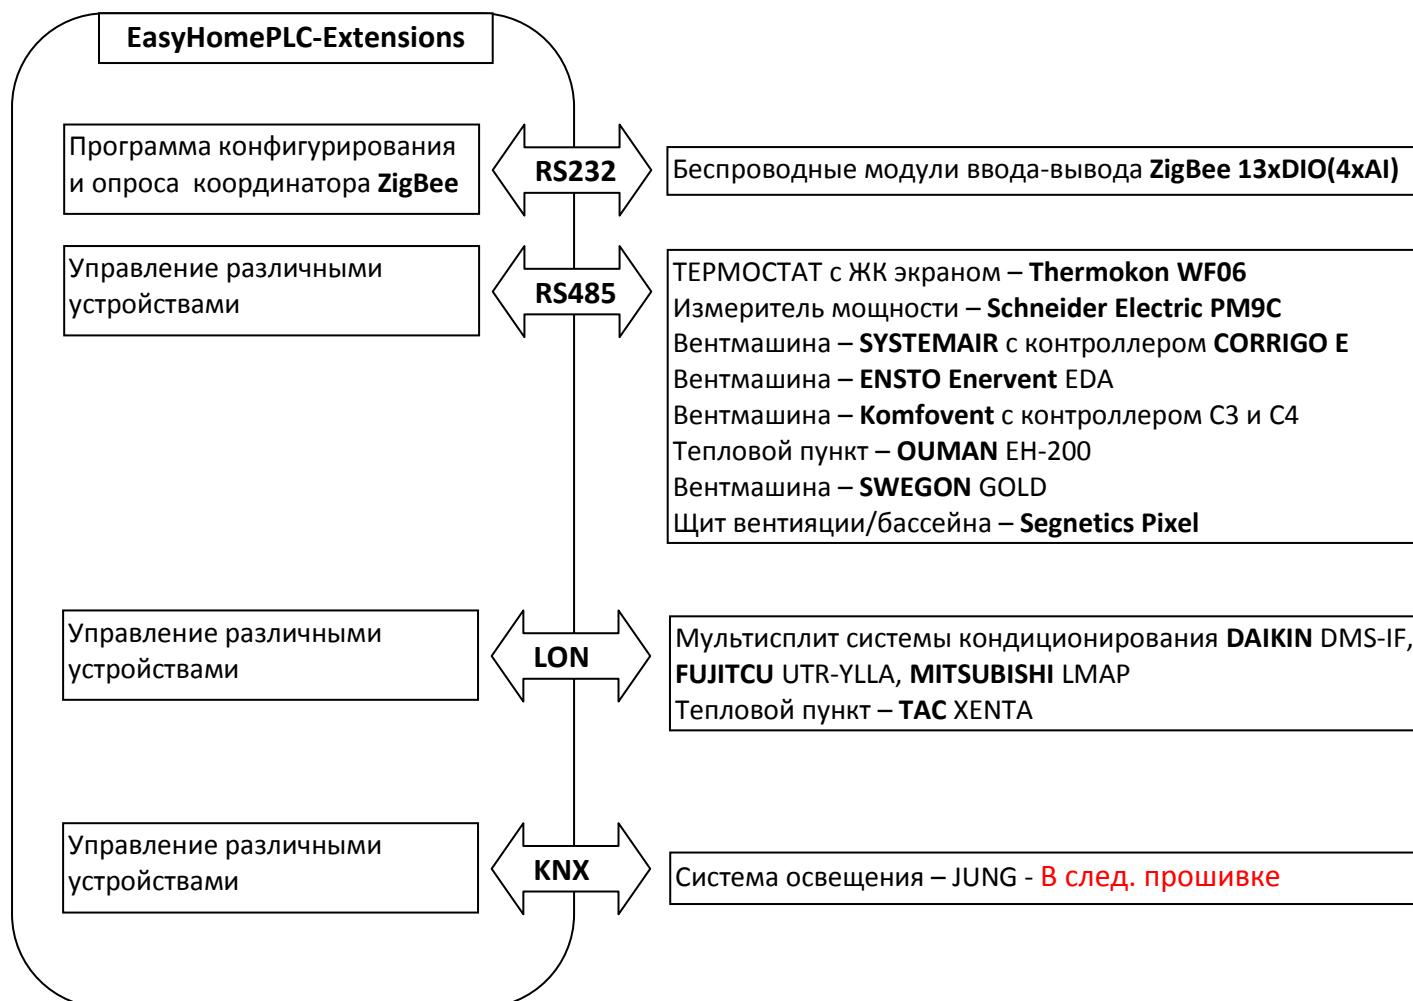

Если Вы не нашли необходимого для интеграции оборудования в разделе **EasyHomePLC-Extensions**, то необходимо получить от поставщика/производителя информацию о возможности диспетчеризации оборудования и необходимости приобретения дополнительных адаптеров на стандартные интерфейсы и протоколы обмена. Так же необходимо получить “коды управления” (например таблица памяти параметров обмена по протоколу Modbus или файл описания переменных сети LonWorks - *.xif).

В случае интеграции нового оборудования необходимо учитывать необходимость его отладки непосредственно в работе для выявления тонкостей взаимодействия с системой основной автоматике, например поведение оборудования при сбое восстановлении электропитания.

EasyHomePLC-Special